



- 備註：1) 食水接合方式：\* 焊接合 / 壓接合 / 其他（請列明）：  
 2) 接駁點至水錶喉管使用：\* 聚乙烯 / 銅喉管，直徑尺寸為 28 毫米。  
 3) 食水喉使用銅喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 28 毫米。  
 4) 沖廁水喉使用低塑性聚氯乙烯 (UPVC) 喉管，直徑尺寸為 15 毫米至 50 毫米。  
 5) 所有水喉不會隱藏於承重結構單元內。  
 6) 位於地段界線與水錶位之間的所有喉管均外露或者敷設於適當的管溝/槽管內。  
 7) 供水於單一單位的水喉管盡量避免進入其他單位。

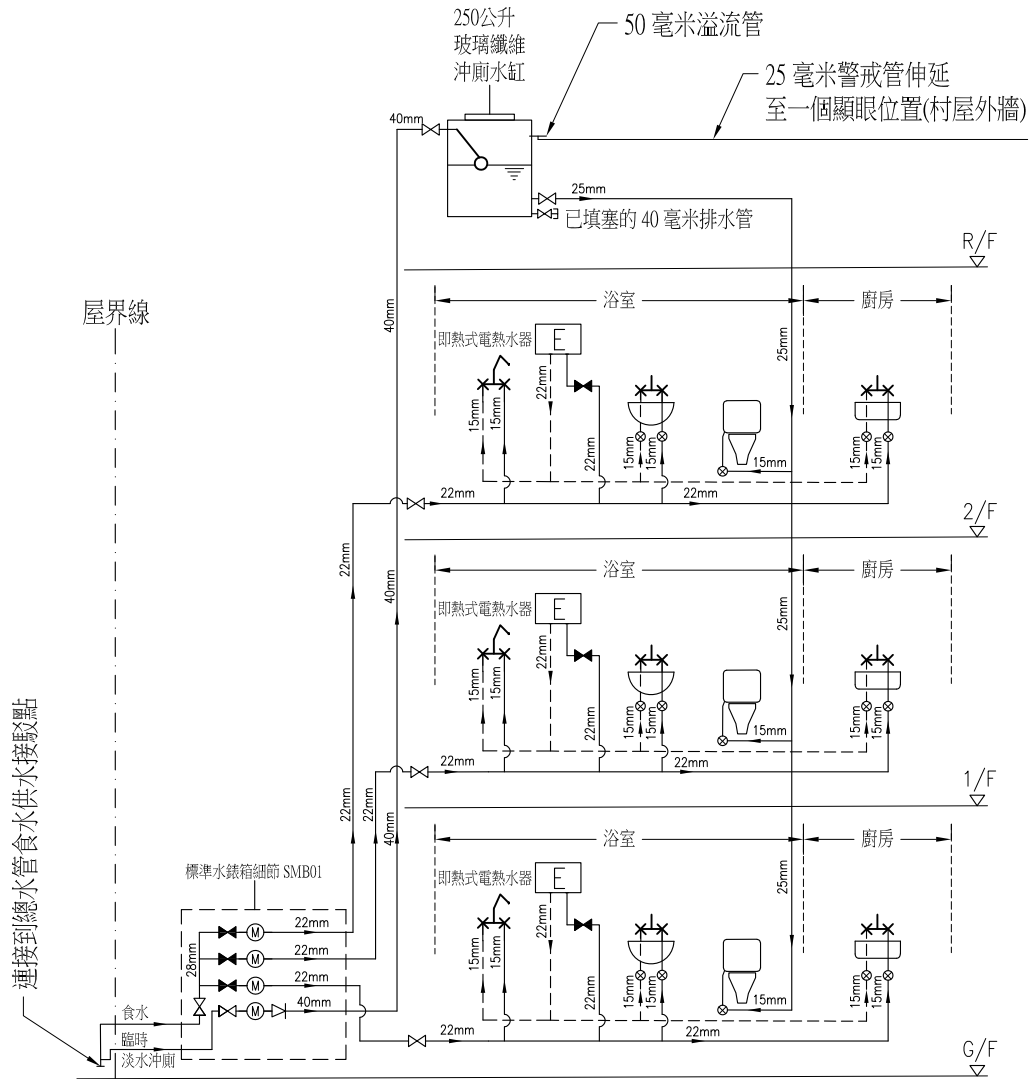

圖例：

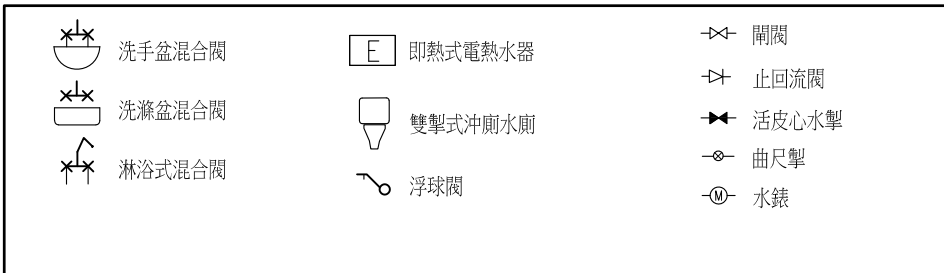

\* 請刪去不適用者

持牌水喉匠姓名： \_\_\_\_\_ 水喉匠編號： \_\_\_\_\_ 聯絡電話： \_\_\_\_\_ 標準圖則編號：SPD11 (Rev.A)

處所地址： \_\_\_\_\_